

ASUNTO:	ACTA DE CONFRONTACIÓN.
DATA E HORA DA ACTA	30-04-2025 ás 10:00h
OBXECTO	OCUPACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO SOTERRADO PARA A INSTALACIÓN DE LIÑA ELÉCTRICA SOTERRADA PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DE SUBMINISTRO ELÉCTRICO
TITULAR	UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.
CLAVE	12-52-23-C-2
PORTO	CABO DE CRUZ - ZONA CENTRO - MUNICIPIO: BOIRO
DATA DO ACORDO DE INICIO DE TRÁMITE	24-10-2023

INTRODUCCIÓN E OBXECTO DA ACTA DE CONFRONTACIÓN

No emprazamento da concesión, a asinante da presente Acta no día indicado no encabezamento da presente Acta, procedeu á confrontación do Dominio Público Portuario obxecto da concesión indicada no encabezamento.

A **CONFRONTACIÓN** ten por obxecto verificar, previamente á ocupación do Dominio Público Portuario e, no seu caso a execución de obras polo concesionario, a dispoñibilidade do Dominio Público Portuario aos efectos de ocupación, non constituíndo obxecto da confrontación a inspección e comprobacións técnicas competencia doutros organismos e técnicos responsables da Dirección da Obra. Para reflexar o estado e dispoñibilidade do Dominio Público Portuario a data da confrontación, se achega no anexo 1 plano correspondente que así o fan.







SITUACIÓN DA CONCESIÓN NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO




ZONA 1:

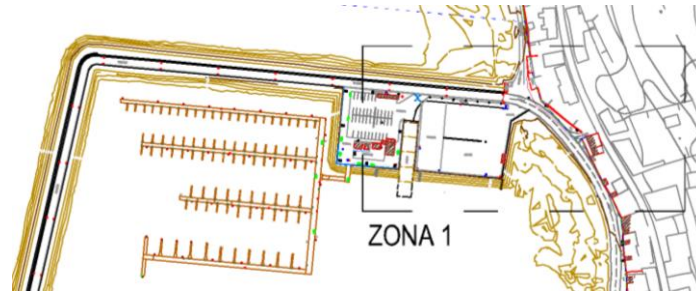

ZONA 2:

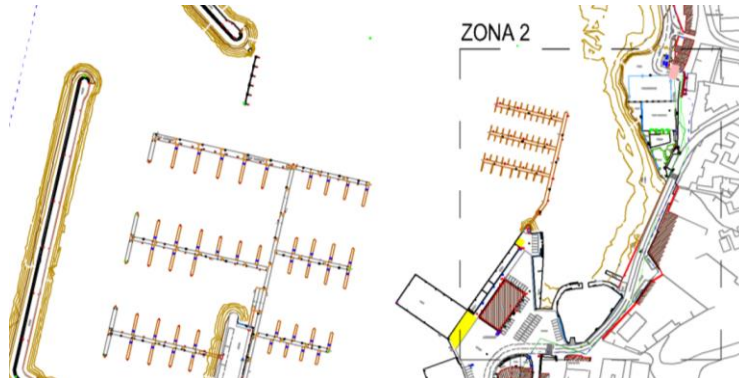


ZONA 3:

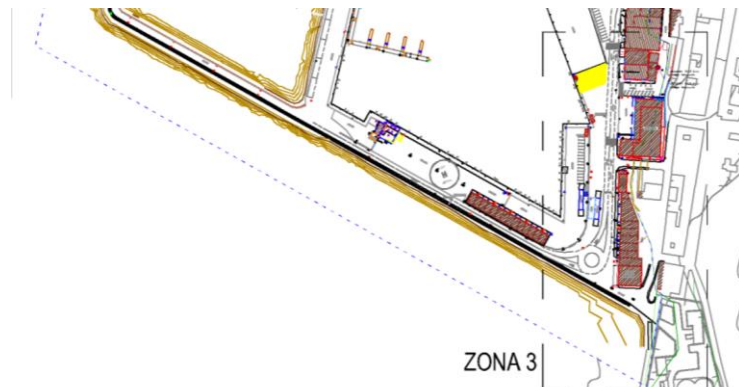



ANÁLISE DE OCUPACIÓN DE SUPERFICIES DO TÍTULO DE OCUPACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO

SITUACIÓN DA SUPERFICIE		ANÁLISE DE OCUPACIÓN DE SUPERFICIES			DETALLE DA DESCRIPCIÓN DA OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	ÁREA EN PLANTA (m ²)
		Tipo de ocupación	SI	NON		
Terra	En superficie	Permite outros usos en superficie	☐	☒	-	03,00
	Soterrada	Permite o uso en superficie	☒	☐	-	634,00
	Rampla	Rampla existente	☐	☒	-	-
Aérea ou voo		Permite o uso en superficie	☐	☒	-	-
Auga	En superficie	Non permite outros usos en superficie	☐	☒	-	-
	Somexida	Permite o uso en superficie	☐	☒	-	-
	Foso	Foso existente	☐	☒	-	-
	Novo recheo	Execución de novo recheo	☐	☒	-	-
TOTAL OCUPACIÓN SUPERFICIES						637,00

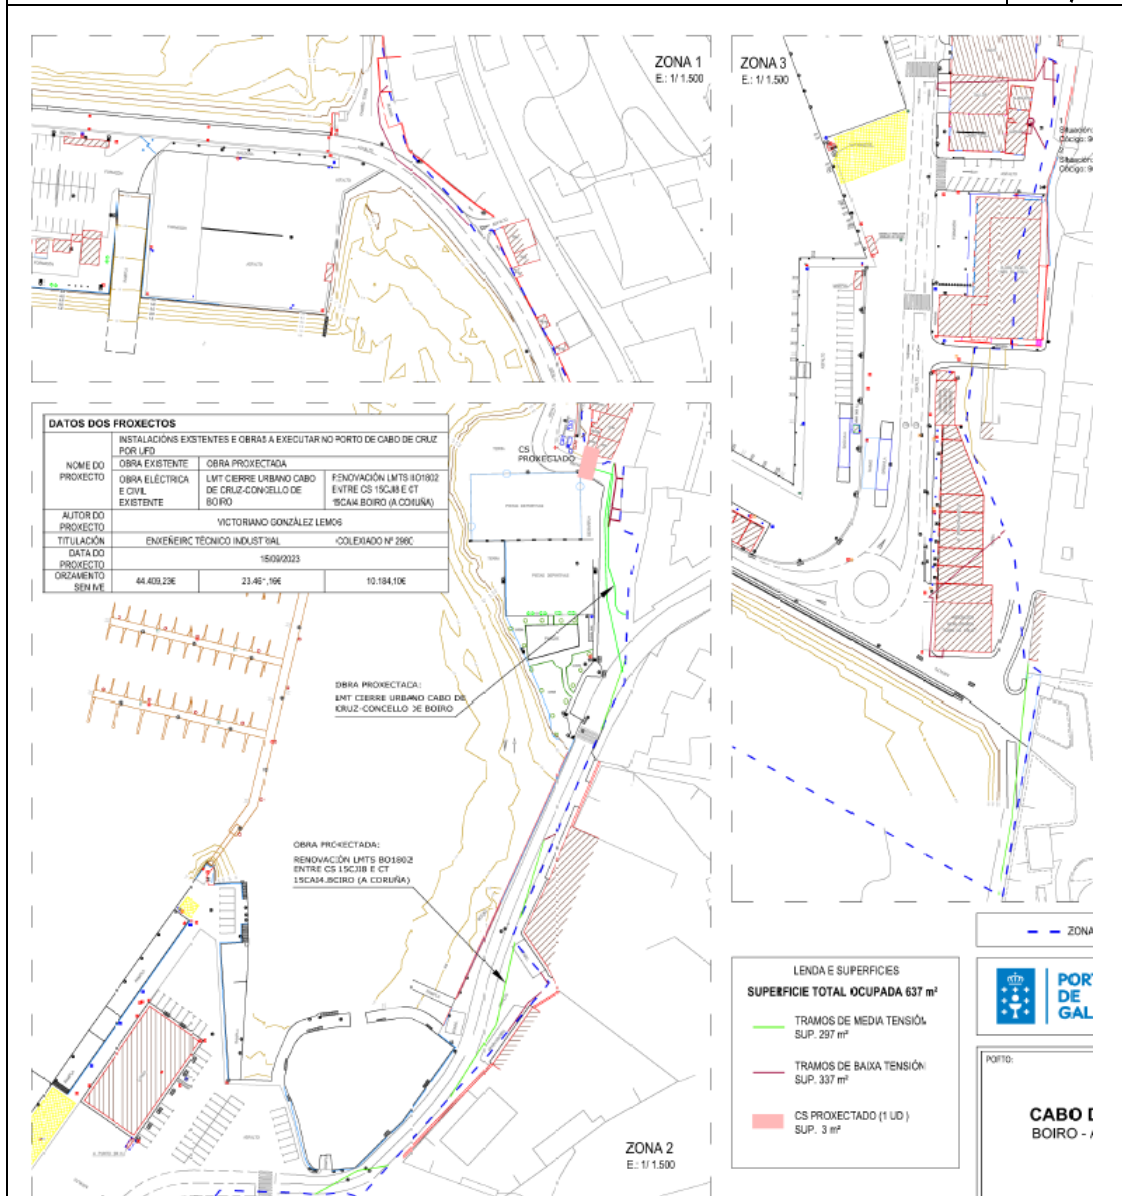



OBRAS, EDIFICACIÓNS OU INSTALACIÓNS DE TITULARIDADE DE PORTOS DE GALICIA QUE SE AUTORIZA OCUPAR NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO

☒ NON se autoriza


NOVAS OBRAS NON DESMONTABLES¹ QUE SE SOLICITAN NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO

Si se solicita/n	☒	Autorizar
	☒	Regularizar
SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN	
Terra	<u>AUTORIZAR:</u> El presupuesto total de las actuaciones previstas asciende a 34038,19 € OBRA PROYECTADA: LMT CIERRE URBANO CABO DE CRUZ - AYUNTAMIENTO DE BOIRO (PLANOS 2/6 y 5/6) - Se proyectan, dentro de los límites del puerto, 79 metros de conductor RHZ1-240 entre los puntos: I', I, L y M. - La obra civil es la reflejada entre los puntos K' y O. Se proyectan 64 metros lineales de canalización y 2 puntos de acceso a la red en calzada. Considerando 1 metro de ancho en la canalización y 3,68 m² por cada arqueta, para el cálculo de la superficie del ámbito de concesión, esto nos da una superficie total de 71,36 m². • OBRA PROYECTADA: RENOVACIÓN LMTS BOI802 ENTRE CS 15CJ18 Y CT 15CAI4. BOIRO (PLANOS 3/6 y 6/6) - Se proyectan, dentro de los límites del puerto, 40 m en conductor RHZ1-240 entre los puntos B' y C'. - La obra civil es la reflejada entre los puntos B' y C'. Se proyectan 40 metros lineales de canalización. Considerando 1 metro de ancho en la canalización, para el cálculo de la superficie del ámbito de concesión, esto nos da un total de 40 m².	
	<u>REGULARIZAR:</u> El presupuesto total de la obra existente es de 44409,23 €. • ACOMETIDAS EXISTENTES EN EL ÁMBITO PORTUARIO (MT y BT) Dentro del ámbito portuario no existe ningún CT, tanto particular como de UFD ni acometida en MT. Si existen seis acometidas en Baja Tensión que se considerarían dentro del límite portuario, siendo estas las acometidas de las viviendas 172, 126 y 124 del Lugar Pesqueira y las acometidas 229, 8004 y 227 del Lugar Muelle (Cabo Cruz Castro). • INSTALACIONES EXISTENTES (PLANOS 1/6 y 4/6) - La Línea MT subterránea existente tiene 123 metros dentro de los límites del puerto de Cabo da Cruz. - La Línea BT subterránea existente tiene 55 metros dentro de los límites del puerto de Cabo da Cruz. - Las Líneas BT aérea existente tienen 151 metros dentro de los límites del puerto de Cabo da Cruz. - La obra civil existente corresponde a 123 metros lineales de MT y 55 metros lineales BT de canalización dentro de los límites del puerto de Cabo de Cruz. Considerando 1 metro de ancho en la canalización, para el cálculo de la superficie del ámbito de concesión de MT, nos da un total de 123 m². Considerando 1 metro de ancho en la canalización, 3,68 m² por cada arqueta y 2 m² por apoyo, para el cálculo de la superficie del ámbito de concesión de BT, nos da un total de 62,68 m².	
Plano/s e imaxe/s da/s obras non desmontables		

¹ Definición de desmontable, segundo o Art. 51.2 da Lei 22/1988 de Costas





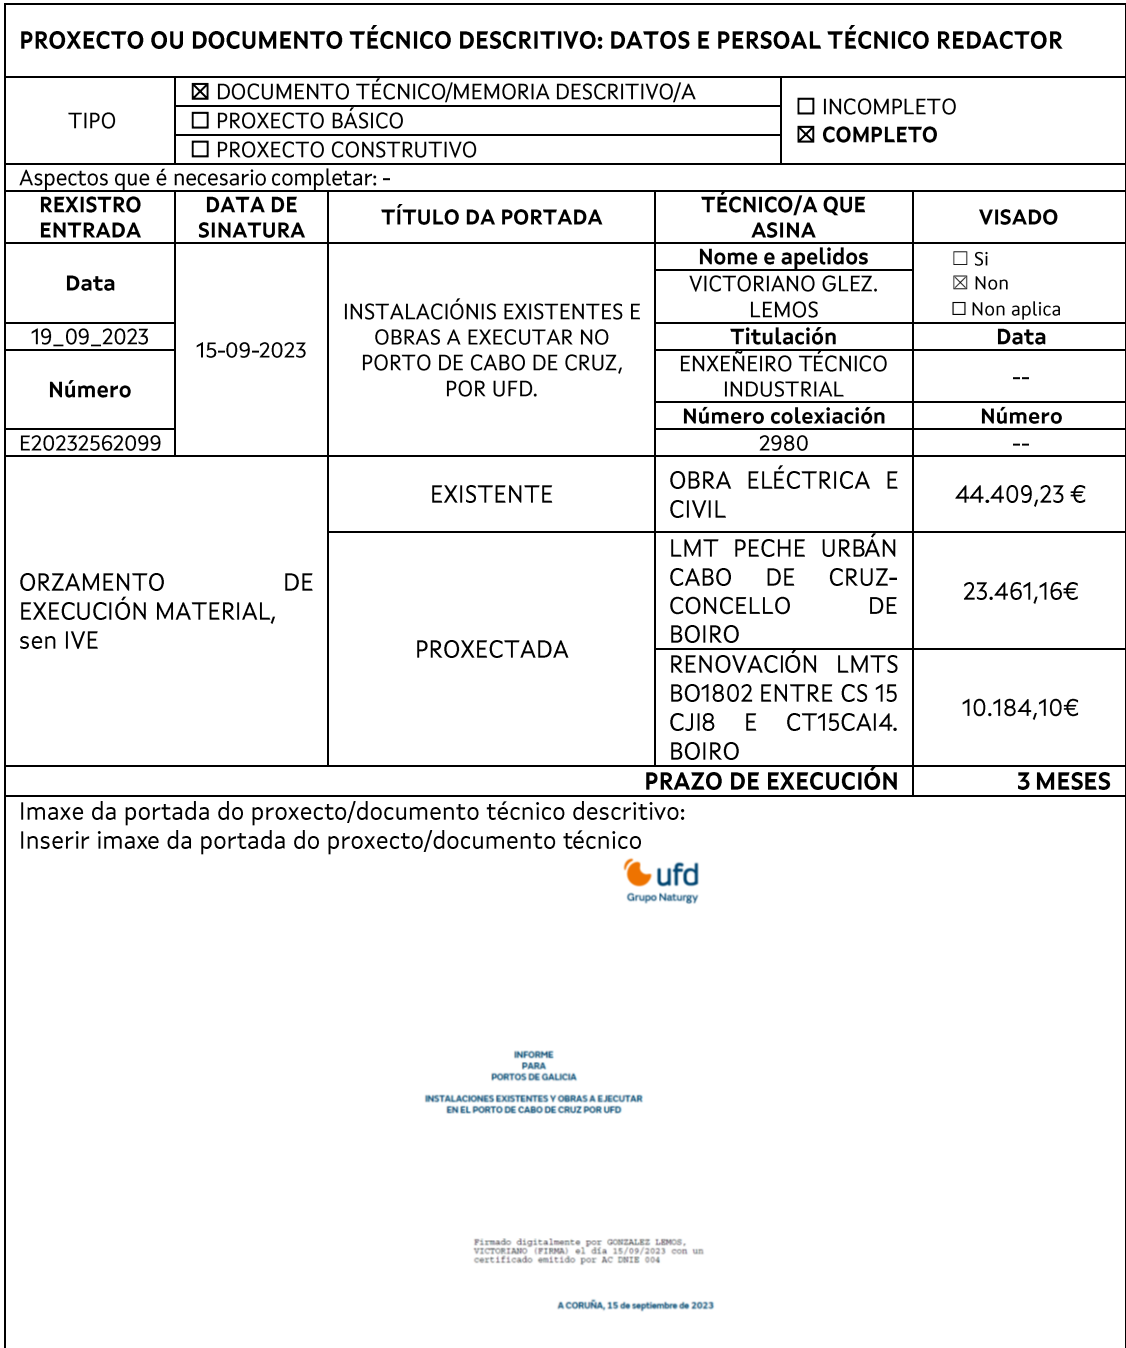

MEDIOS MECÁNICOS A AUTORIZAR NO TÍTULO DE OCUPACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO	
☒	NON se autoriza
☐	SI se autoriza



IDENTIFICACIÓN DE OUTRAS CONEXIÓNS CON REDES SOTERRADAS			
TIPO DE REDE	CONEXIÓN NECESARIA		OBSERVACIÓNS
	SI	NON	
GAS	☐	☒	
SANEAMENTO	☐	☒	
PLUVIAIS	☐	☒	
COMUNICACIÓNS	☐	☒	

ELEMENTOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS E VERQUIDOS		
NECESIDADE		DESCRIPCIÓN DOS ELEMENTOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS
SI ☐	NON ☒	

ASPECTOS IDENTIFICADOS NO TERREO E MODIFICACIÓNS PROPOSTAS POLA XEFATURA DA ZONA NA TRAMITACIÓN DA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA.		
ASPECTO	MODIFICACIÓN PROPOSTA	OBSERVACIÓNS
ÁMBITO DE OCUPACIÓN	OCUPACIÓN CONCESIONAL SERÁN 637,00m ²	NON EXISTE O "TRAMO DE INTERRUCCIÓN DE MT"(5m ²) reflectido no plano do Acordo de inicio de trámite.
ORZAMENTO	OBRA EXISTENTE+OBRA PROXECTADA	Recoñecer o orzamento total da actuación (existente+proxectada)
PLANO DE OCUPACIÓN EN TRÁMITE	1 ud. CENTRO TRANSFORMACIÓN=ERRO. 1 ud. CENTRO SECCIONAMENTO=CORRECTO	Actualizar a lenda do plano do Acordo de inicio de trámite.

RESULTADO DA ACTA	
FAVORABLE , sen condicións que se propón incorporar ao trámite en curso	☐
FAVORABLE, con condicións que se propón incorporar ao trámite en curso	☒
NON FAVORABLE , polo/s seguinte/s motivo/s:	☐

ASINA: XEFATURA DA ZONA CENTRO





ANEXO 1: PLANO

